


Probenahmeprotokoll für Bodenproben an Masten (Voruntersuchungen)

Labornummer

Leitung	
Mast	
Korrosionsbeschichtung (verzinkt, Pb ₃ O ₄ ...)	
be (Basis-Maß Mastfuß) m	
a (Seitelänge A-Fläche) max(1,4*be; 4,4m) m	
b (Seitenlänge B-Fläche) max(2,4*be; 7,75m) m	
t (Traversenlänge) m	
Probenehmer	
Probenahmedatum	

Probenahmeflächen

beprobt werden 10% der Masten einer Leitungsbaustelle und jeweils Teilflächen mit der sensibelsten Nutzung

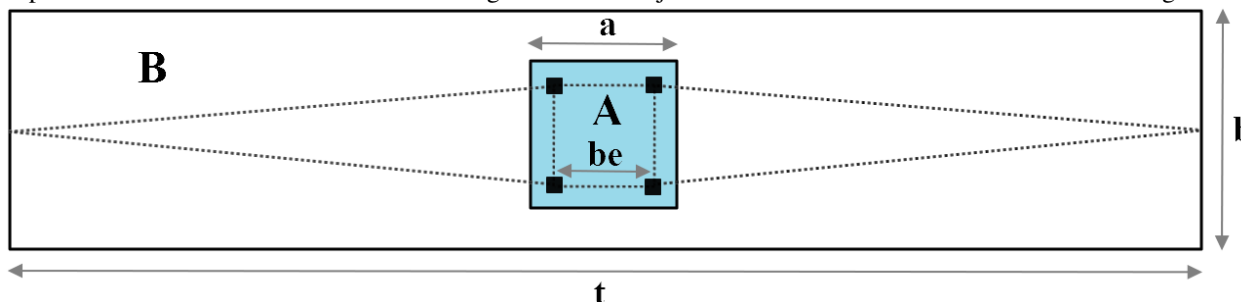

	A-Fläche	B-Fläche	R-Fläche
Länge m			
Breite m			
Probenahmetiefe (0,1m oder 0,3m) m			
Nutzung			
Wasserschutzgebiet			
Bodenart (Sand, Lehm, Ton)			
Anzahl Einstiche			
Untersuchungsumfang (SM, AN, PAK, PCB)			
Bemerkung			

Daten für interne Abrechnung Zeitaufwand: gefahrene km: Probenehmer